


Alternativplanung\*

# 380-kV-Leitung Ganderkesee - St. Hölfe Nr. 309

## Längenprofil KP-Nr. 1.21 - KP-Nr. 1.24 Deckblatt

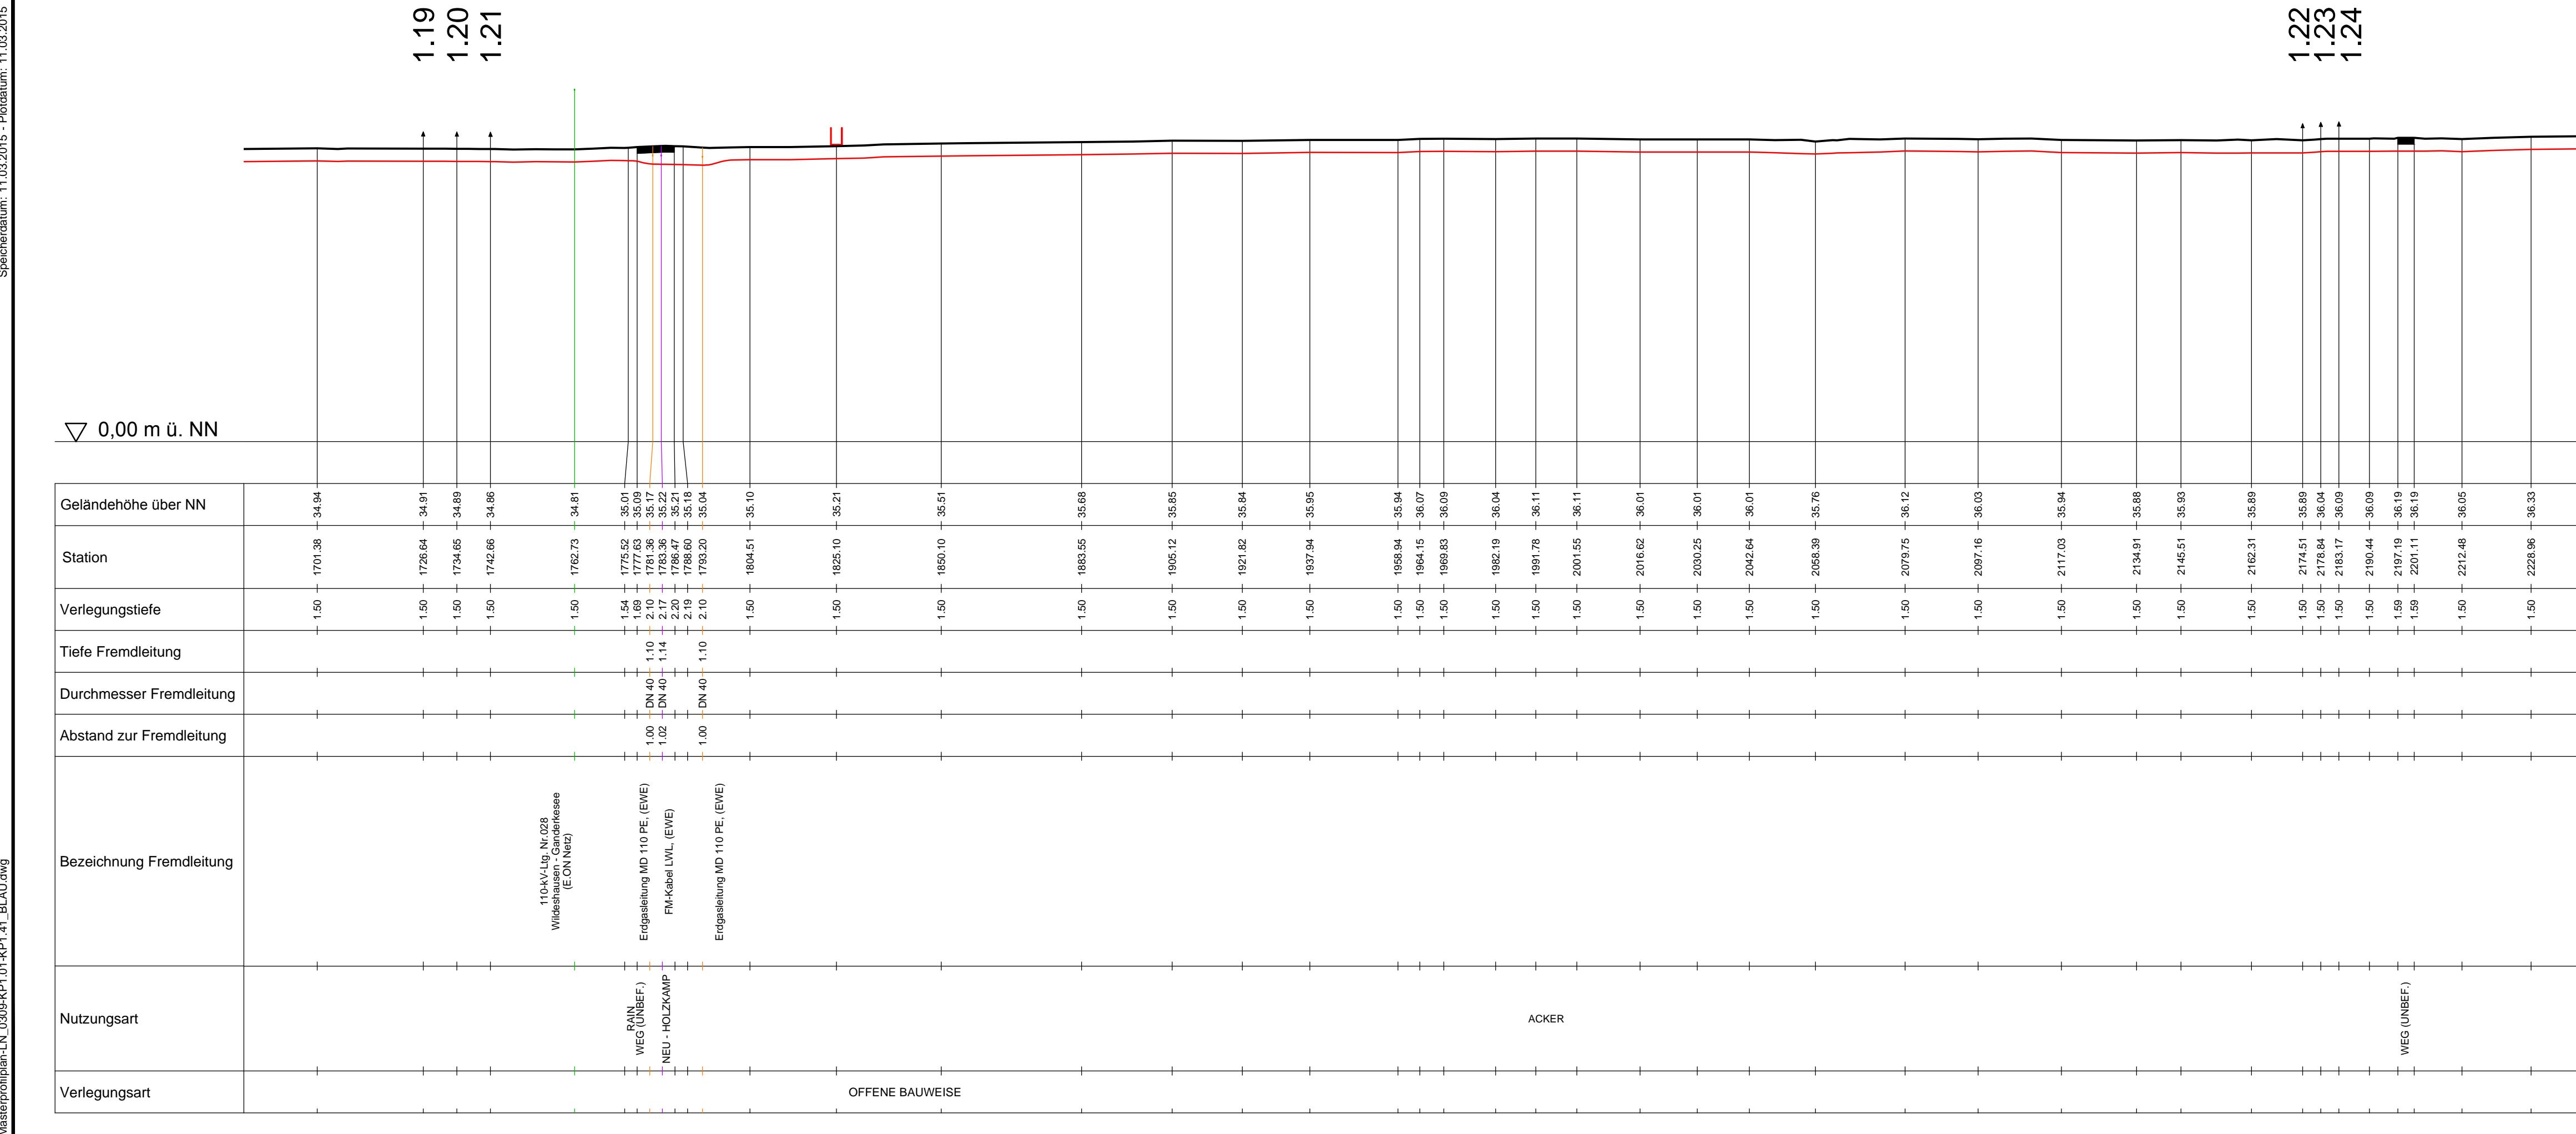

Kabelftyp: 2x2x3x2XS(FL)2Y 1x2500 RMS/250

LWL: PE-Leerrohr DN50 als Vorbereitung

Legende:

Erdkabel	—	Wasser	—	Fm	—
Bohrung	—	Abwasser	—	Hsp	—
KÜA	—	Gas	—	Msp	—
		Öl	—	Nsp	—

\* siehe Anlage 1 Seite 4 Erläuterungsbericht, Vorbemerkung

**Planfeststellungsunterlage**

Aufgestellt Bayreuth, 28.09.2011  
i. v. J. Höhne i. v. Blaue Linie

Satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit vom ..... bis .....

Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden

Gemeinde: .....

Firma **K2E**  
K2 Engineering GmbH

Maßstab: 1:1000 1:500	Einheit: Meter
Datum	Name
Bearb. 19.09.2011	Roloff
Gepr. 20.09.2011	König
Zustand	Gültig
Org.-Einheit NAL	-

Dienstsiegel/Unterschrift .....

Planfeststellungsbehörde

**Tennet**  
Taking power further

A Stationierung Okt. 2014 K2E  
Zust. Änderung Datum Name Blatt: 4 / 79