117A
WA120-33,00
/DA

Lastfall	Durchhang [m] links	Durchhang [m] rechts
80°C	14.60*	13.27*
40°C	13.32	12.01
* dargestellte Seilkurve		

118
WA120-33,00
DA/

- 359.35 -

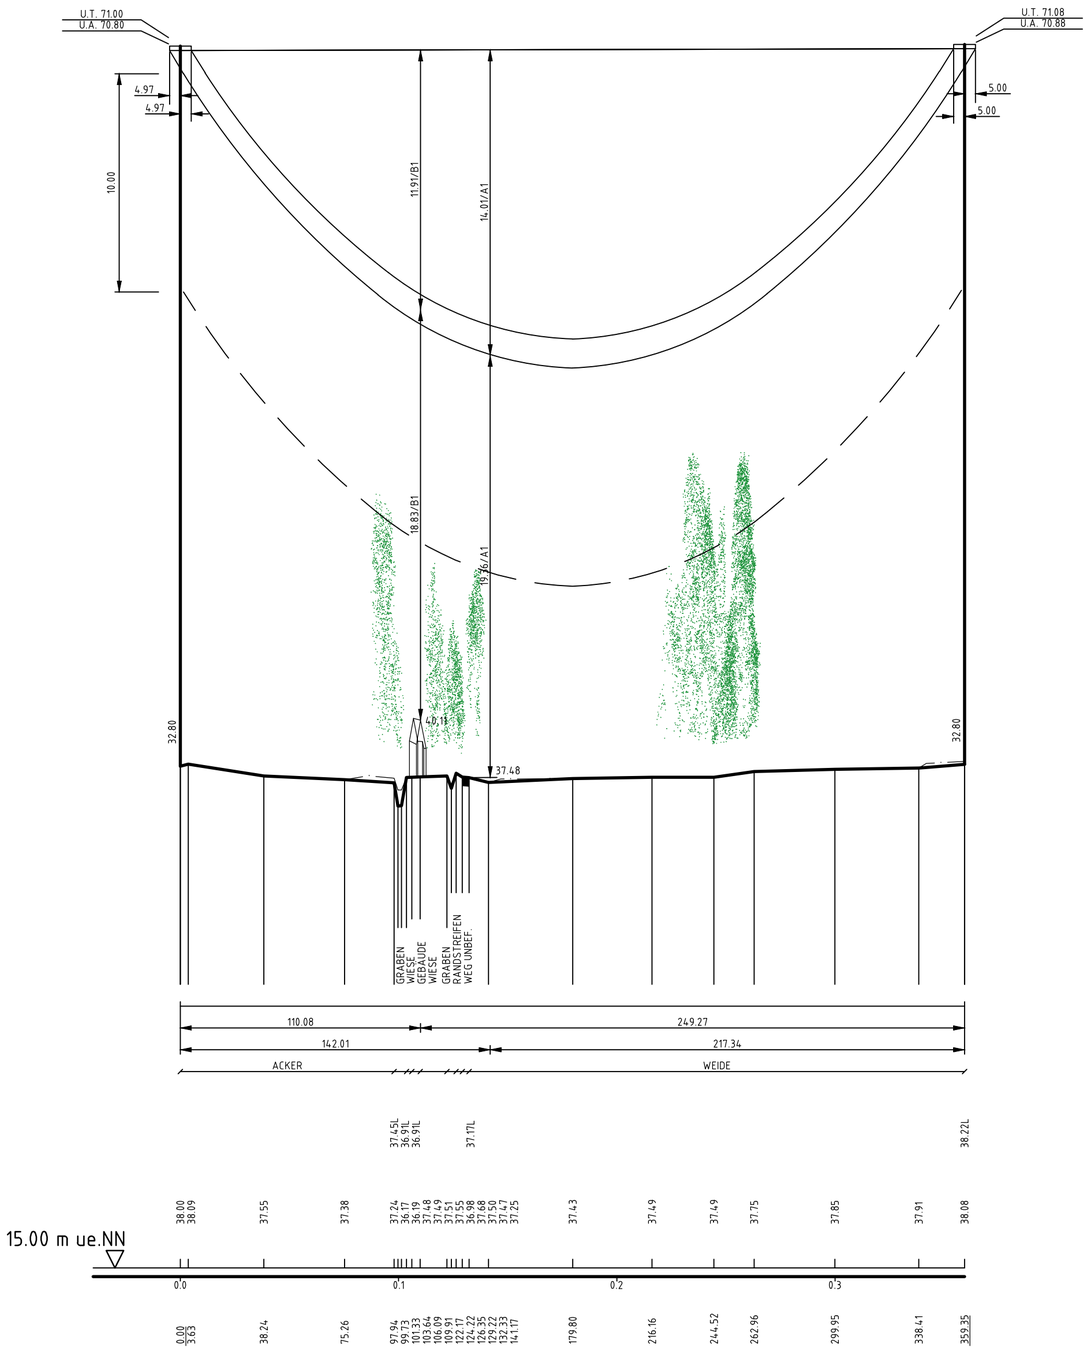

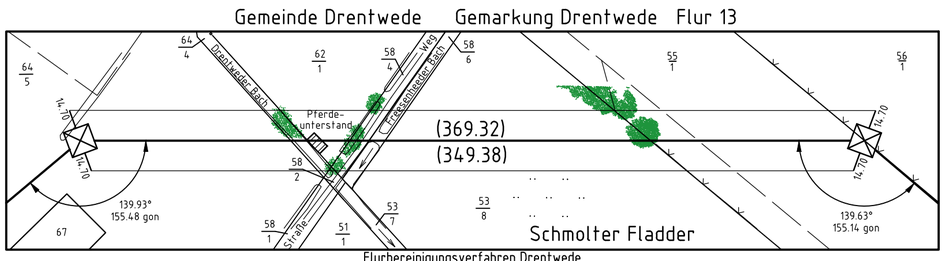

Flurbereinigungsverfahren Drentwede
(gemäß der Vorlage des Flurbereinigungsplanes, Abschluss ca. 2017)

Vegetationspunkte mit Seilabstand < 5.00 m

Vegetationspunkte mit Seilabstand >= 5.00 m

TenneT
Taking power further

380-kV-Leitung
Ganderkesee - St. Hülfe
Nr. 309

Längenprofil

Mast-Nr. 117A - Mast-Nr. 118

Deckblatt

Alternativplanung*

Errichtungsvorschrift	:	EN 50341-3-4/01.11 Wind 3 / Eis 2
Gestänge	:	D-2-D-2009.2
Beseilung		
Leiterseil	:	2 x 3 x 4 x 565-AL1/72-ST1A; σ_{10} = 46.0 N/mm²
Erdseil	:	1 x 264-AL1/34-ST1A; σ_{10} = 46.0 N/mm²
Luftkabel/ sonstige Belegung	:	Äquivalent zum ES
Ketten	:	DA L = 6.50m VH L = 4.70m
Seitliche Überhöhung	:	15m rechts — — — — oder links — · — · — aufgenommen

* siehe Anlage 1 Seite 4 Erläuterungsbericht, Vorbemerkung

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth, 28.09.2011

i. V. i. V.

Satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit
vom .....
bis .....

Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden

Gemeinde: .....

Dienstsiegel/Unterschrift .....

Planfeststellungsbehörde

Firma	Maßstab:	Einheit:
GA Hochspannung Leitungsbau GmbH	Länge 1 : 2000 Höhe 1 : 200	Meter

	Datum	Name
Bearb.	20.09.2011	Vogel
Gepr.	23.09.2011	Wesemann
Zustand		Gültig
Org.-Einheit NAL		-

Zust.	Änderung	Datum	Name
A	Mast 117A-118	09.09.14	GA

TenneT Taking power further

Blatt: 56a / 79

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung